

Панель 19", 3U, с DIN-рейкой, 22 модуля, черный, UCL P-3U-22m-RAL9005

1. Общие сведения об изделии

Панель 19" с DIN-рейкой предназначена для установки в телекоммуникационные монтажные конструктивы стандарта 19", служит для установки модульного электротехнического оборудования (DIN 43880), организации распределения электроэнергии.

Эксплуатация изделия предусмотрена внутри помещений при температуре окружающего воздуха от 0° С до +40° С и относительной влажности воздуха не более 85 % при +25° С.

2. Технические данные

Степень защиты – IP10;

Климатическое исполнение – УХЛ4;

Габаритные размеры:

- ширина – 19" (483 мм)

- высота – 3U (133 мм)


- глубина – 60 мм

Тип DIN-рейки – TS35/7,5;

Максимальное количество устанавливаемых модулей шириной 17,5 мм – 22 шт.

Используемый материал – сталь толщиной 1 мм, окрашенная полимерно-порошковым.

Габаритные размеры

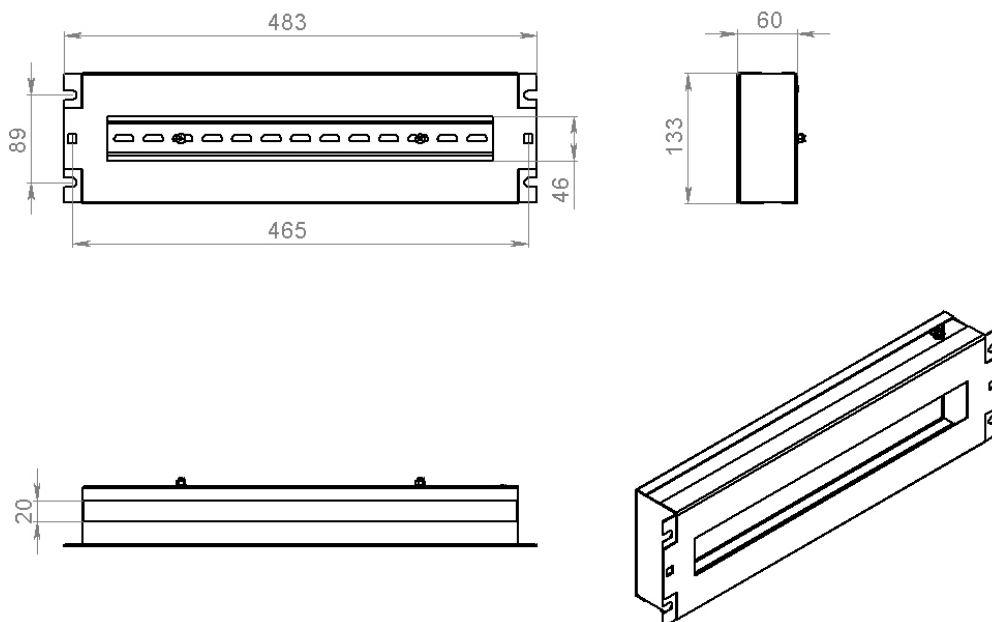

3. Комплектность поставки

Панель с DIN-рейкой (TS-35) – 1 шт.;

Кожух (крышка) – 1 шт.;

Крепеж – 1 компл.

4. Монтаж и правила безопасности

Ввод изделия в эксплуатацию производится специализированной организацией или подразделением (установка, ввод и подключение кабелей, установка и подключение

оборудования, проверка на функционирование). Инструкция по установке - см. Приложение.

5. Хранение и транспортировка

Хранение изделия производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от 0° С до +40° С, при относительной влажности не более 80 %, в условиях исключающих их порчу.

Транспортирование упакованных изделий производится только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -40° С до +40° С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов изделия.

6. Свидетельство о приемке

Изделие (согласно товарному обозначению) изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей нормативно-технической документации и признано годным для эксплуатации.

Сборщик _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

Инструкция по сборке

1. Установить шесть закладных гаек М6 в установочные отверстия стоек 19" и закрепить панель с помощью четырех винтов М6.
2. Произвести монтаж оборудования, аппаратов и подключение проводов, кабелей.
3. Подключить заземляющий проводник с помощью винта заземления на корпусе панели.
4. Установить и закрепить кожух с помощью двух винтов М6.

